




Emprise projet de la Phase 3

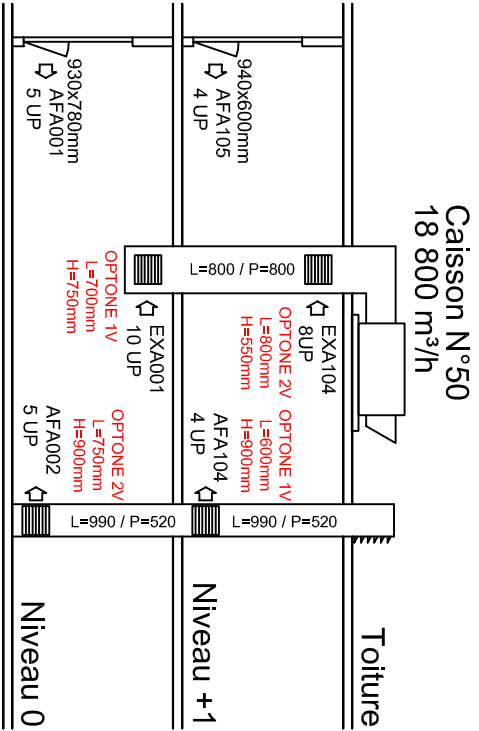

Tourelle N°17
Théorique :5 400 m³/h
Réel : 8 325 m³/h

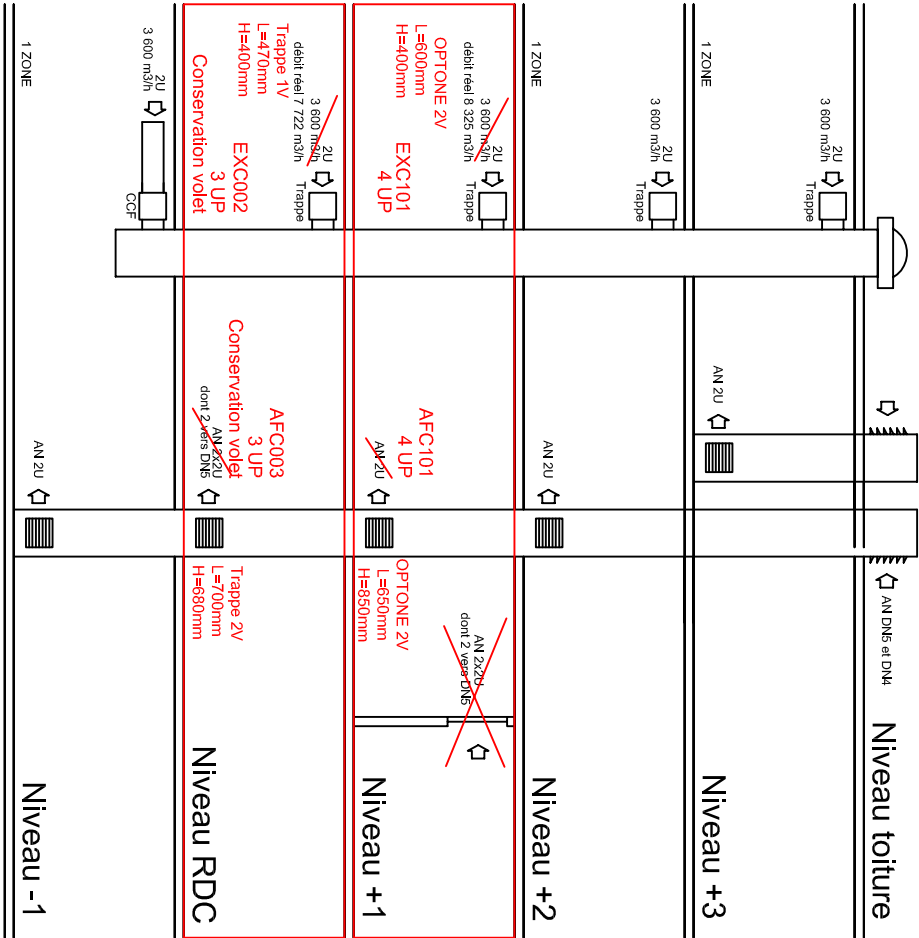

Tourelle N°18
Débit théorique :13 500 m³/h
Débit réel : 15 171 m³/h

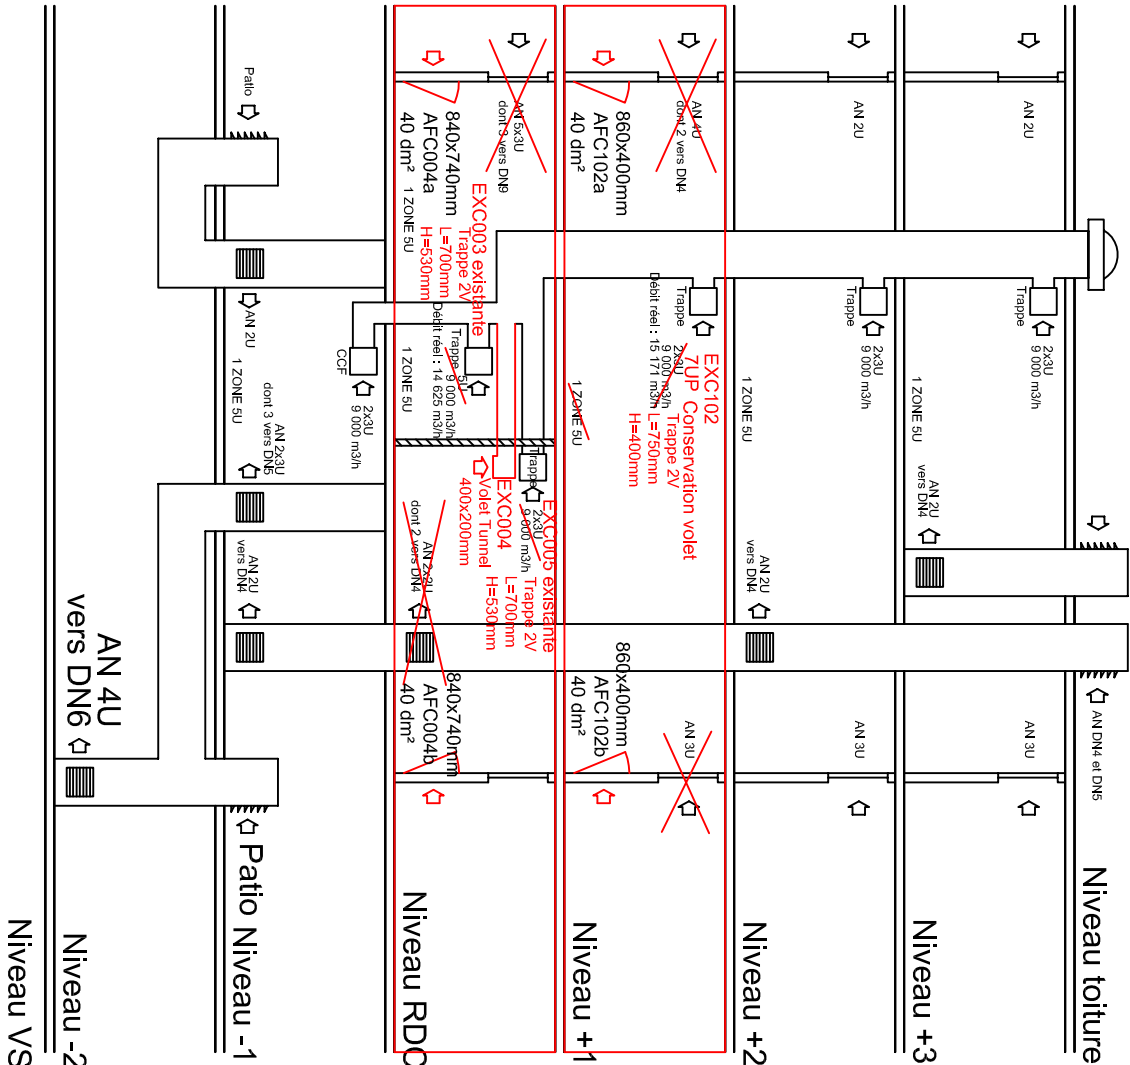

Centre Hospitalier de Béziers - Restructuration et aménagement intérieurs pour la réorganisation des pôles NCV et tertiaire

Phase : DOE

Synoptique de désenfumage BÂT C - PHASE 3

Date : 06/2019

Format : A3

Numéro : 15