RACCORD AVEC PLAN N° 136.
ZONE E.
ZONE F.

RACCORD AVEC PLAN N° 135.
ZONE D.
ZONE F.

nord

HEBERGEMENT PEDIATRIE
2 CH × 2 Lits
3 CH × 1 Lit + ACC.

NOUVEL HOPITAL DE BEZIERS

CONDUCTEUR D'OPERATION :	D.D.A.S. de l'Hérault	34000 MONTPELLIER
MAITRISE D'OEUVRE : ARCHITECTES associés	VALENTIN-FOURNIET-ZAGNADISKY	92400 COURBEVOIE
	S.C.P. CROUZET MICHEL TOURRE	34000 MONTPELLIER
B.E.T associés	SMEI - S.E.I	34036 MONTPELLIER
BUREAU DE CONTROLE :	APAVE	34970 LATTES
PILOTAGE/COORDINATION :	S.C.O.	31000 TOULOUSE

DATE : 06/08/93
ECH. 1:50
PLAN A
N° 13 F +3 39

D.O.E Zone F PLOMBERIE — Niveau +3 EXECUTION

LAURENT BOUILLET ENTREPRISE
90, Rue du Mas de Portaly 34000 Montpellier
THERMATIC
Z.I. Rodez 12850 Onet le Chateau

Ind.	date	modifications
A	8-11-1993	Mise à jour suivant Exécution
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

Dessiné S.C.O — Le
VISA B.E.T
VISA ARCHITECTE
Relu S.C.O.

Note :
- Repère de N.G.F. = référence 100 m N.G.F. de R.D.C. = niveau EP
- Les attentes de raccordement indiquées sur le plan sont repérées en niveau NGF.
- Ces côtes sont à rajouter à partir du sol fini du niveau considéré :
  Terrasse Niveau brut sol fini 72.40 NGF
  Niveau +3 sol fini 69.20 NGF
- Ce plan est établi conformément aux installations prévues au marché.
- Avant toute exécution consulter IMPERATIVEMENT le plan de synthèse réseaux n° GR. F. 3. 66
- Les colonnes montantes sont équipées de :
  - EP. : en pied, manchon avec redanse
  - en tête, ventilation
  - ECS. : en pied, manchon avec redanse
  - en tête, bouteille d'purgeur automatique
  - ECS. en pied, manchon avec redanse et purgeur de réglage

Note :
Pour les domaines en cavités techniques se reporter au schéma de colonnes Ph. F. SC. 034

NOTA : L'ORIGINE ±0.00 DES NIVEAUX FIGURES SUR LES PLANS CORRESPOND AU NIVEAU 58,30 N.G.F.

N°	DATE

L.E.	M. - P.
Chute EP	PVC
Chute EU	Fonte monomale
Chute EV	Fonte monomale
Chute EU Fonte H	Fonte H
Chute EU Polyaitaire et attentes paillasses	Polypthylène Haute Densité
Colonne EF. ECS. ®	PVC pression
Colonne sèche	Tube acier galvanisé
Siphon de sol	
Collecteur EP	Fonte monomale
Collecteur EU	Fonte monomale
Collecteur EV	Fonte monomale
Collecteur EU Polyaitaire	Polypthylène Haute Densité
Collecteur Eaux Grasses	Fonte type H
Collecteur EU EV Spéciaux	Fonte type H
Réseau colonne sèche	Acier galvanisé
Réseau EF seule	PVC pression
Réseau EF adoucie 8°	PVC pression
Réseau EF adoucie 15°	PVC pression
Réseau ECS 45°	PVC pression HTA
Réseau ECS 60°	PVC pression HTA
Réseau Bouclage ECS 45°	PVC pression HTA
Réseau Bouclage ECS 60°	PVC pression HTA
Réseau RIA	Acier galvanisé
Réseau basse	PVC pression
Réseau gaz anesthésiant	Cuivre

LEGENDE REPERAGE FINITIONS
S :
M :
P :
SOLS : ED1 SOL DUR N°1 ; ED4 SOL SOUPLE N°4
MURS : P2 PEINTURE N°2 ; F2 FAIENCE N°2
PLAFOND : F1 FAUX PLAFOND N° ; P1 PEINTURE N°1



DETAIL ATTENTES PAILLASSES Arrivées au sol



DETAIL ATTENTES PAILLASSES Arrivées en plinthe

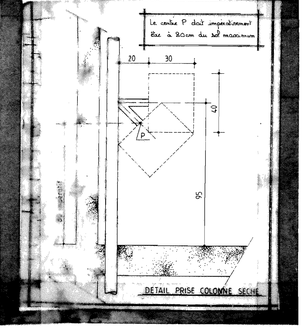

DETAIL PRISE COLONNE SECHE