
	Matériel		Qté	Semaine	Numéro
	LA-CHB-0107 TOUR AERO 2		1	2022-47 Sem.du 21/11/2022	167274 CLO 
CVC CMM LARO	Gamme	Planning	Localisation		
	CHB TAR	LA-CHB-EG A A F TA	FRANCE/34/BEZIERS/CH BEZIERS/SITE MONTIMARAN/PROD EG ZONES A => F + BTN		

Remarque liée à la localisation : LT04

Centre Technique : CVC/PROD. CHAUD & FROID/PRODUCTION FROID/TOUR AERO

Centre Financier : LARO/CH BEZIERS/P2/LA210015-2

MARQUE : : EVAPCO Europe BVBA ; TYPE : : LSWA 91B ; REFERENCE : : 13-524665 ; Libre Texte 4 : 88m3/h

->Père : LA-CHB-0099 GROUPE FROID N2 - Qté : 1

Remarque matériel : . Pompe : Marque : CALPEDA

Type : NM4 80/16 A - R

Puissance moteur : 1.5 KW

. Ventilateur : Puissance moteur : 18,5 KW / 4.8 KW

## Fréquence Mensuelle

(F=fait ; A=Annulé ; sinon Reste à faire)

- Contrôle fonctionnement de déconcentration auto (y compris comptage)
- Contrôle herse répartition eau
- Graissage des paliers
- Vérification de la protection anti - corrosion
- Vérification d'alimentation en eau
- Vérification fonctionnement general de la TAR
- Vérification tension courroies

## Fréquence Quinzaine

(F=fait ; A=Annulé ; sinon Reste à faire)

- Relevé d'un compteur de Fluide:Compteur d'eau de remplissage CHB MONTIMARAN TAR 2 (Type:Consommation d'Eau) (Unité:m3) 14 704,000
- Relevé d'un compteur de Fluide:Compteur de rejet d'eau CHB MONTIMARAN TAR 2 (Type:Consommation d'Eau) (Unité:m3) (Premier Relevé) 51,000
- Relevé d'un compteur de Fluide:Compteur de rejet d'eau CHB MONTIMARAN TAR 2 (Type:Consommation d'Eau) (Unité:m3) (Premier Relevé) 51,000
- Mesure à réaliser:Conductivité CHB MONTIMARAN TAR 2 (Type:conductivité) (Unité:µ S cm) (Borne min.:700et Borne max.:1200) (Première Mesure) 1 047,0
- Mesure à réaliser:REDOX CHB MONTIMARAN TAR 2 (Type:REDOX) (Unité:mV) (Borne min.:600et Borne max.:700) (Première Mesure) 143,0

## Compte-Rendu numéro 145309

Catégorie : PS - Maint. Prév. Systématique  
 Famille : TOUR AERO  
 Centre Technique : CVC/PROD. CHAUD & FROID/PRODUCTION FROID/TOUR AERO  
 Centre Financier : LARO/CH BEZIERS/P2/LA210015-2

Ce compte-rendu clôture le BP. Compte-rendu enregistré par Nathan MOURTON le mardi 20/12/2022 à 17:45

Détail CR :  
10-Terminé

Maintenance préventive sur TAR 2. (en fonctionnement)

- Graissage des deux roulements.
- Contrôle des courroies ; elles sont commandés pour pouvoir les remplacer pour la prochaine intervention.
- Contrôle pompe de pulvérisation.
- Test asservissement electrovanne de remplissage suivant sonde de niveau d'eau. OK
- Mise en manuel de la Pompe doseuse pendant 3 min pour pas qu'elle désamorçe.
- Relevé Mesure compteurs

\*\*\* Redox hors plage

Pièce(s) jointe(s) au compte-rendu :

- D:\Clients\Climater\Climater\Data\Echange\comptereendu\cr145309\ph145309-01.jpg (Photo 01)
- D:\Clients\Climater\Climater\Data\Echange\comptereendu\cr145309\ph145309-02.jpg (Photo 02)
- D:\Clients\Climater\Climater\Data\Echange\comptereendu\cr145309\ph145309-03.jpg (Photo 03)

RELEVÉ/MESURE : Relevé de Compteur d'eau de remplissage CHB MONTIMARAN TAR 2 Valeur : 14704

RELEVÉ/MESURE : Relevé de Compteur de rejet d'eau CHB MONTIMARAN TAR 2 Valeur : 51

RELEVÉ/MESURE : Relevé de Compteur de rejet d'eau CHB MONTIMARAN TAR 2 Valeur : 51

RELEVÉ/MESURE : Mesure de Conductivité CHB MONTIMARAN TAR 2 Valeur : 1047

RELEVÉ/MESURE : Mesure de REDOX CHB MONTIMARAN TAR 2 Valeur : 143

	Nom(s) Intervenant(s)	Temps passé
1	Nathan MOURTON (CMM LARO)	1:00

	Date	Heure
de Début	mar.20/12/2022	16:32
de Fin	mar.20/12/2022	17:32

Nom et Signature du Prestataire : MOURTON Nathan (20/12/2022)



Nom et Signature du Client : Client absent ou (20/12/2022)


**Client absent  
ou  
injoignable**

Image(s) du CR 145309

ph145309-01.jpg



ph145309-02.jpg

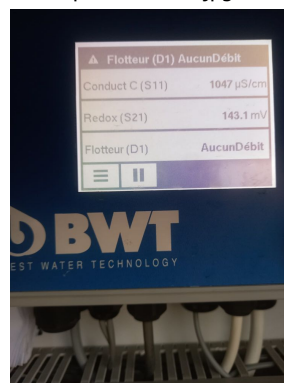

ph145309-03.jpg

